



ประกาศจังหวัดยโสธร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดยโสธร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดยโสธร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดยโสธรเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yasopho.in.th/ข่าวประกาศโรงพยาบาลทรายมูล หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๗๘๗๐๔๖ ต่อ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่ ยส๐๐๓๒.๓๐๑/๖๒๑

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ด้วย โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธรมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

ระบบบำบัดน้ำเสียเดิมของโรงพยาบาลทรายมูลไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียและไม่สามารถบำบัด
น้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างใหม่

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านสามพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีราย
ละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจาร์ณ ผ่านทางเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก การจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นางฉกอนมณฑา ศรีทานาจ

เจ้าหน้าที่

เชียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
- เพื่อโปรดทราบ



(นางสุดเวลิษา จิตวาทิน*)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายปกาสิต โอราทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล
ผู้บังคับราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๑/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ

ตามประกาศ จังหวัดยโสธร

ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

จังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมา ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ ณ โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นนั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นนอกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน
เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความ
แตกต่างกัน ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร
รรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดัง
ต่อไปนี้

- (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
- (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
- (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมั่นใจข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอมจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะที่ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๑.๑ ทดสอบดิน และปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี) ๑.๒ ปักผัง, ๑.๓ ทำงานเสาเข็ม ๑.๔ ก่อสร้างฐานราก ๑.๕ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๒.๑. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (ถ้ามี) ๒.๒ ก่อสร้างระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland ๒.๓ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย ๒.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบในตัวระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดแล้วเสร็จ ๒.๕ เดินสายไฟฟ้าระบบเมนแรงต่ำเข้าหน้างานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ สุกท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ๓.๑ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ภายในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้ว ๓.๒ ติดตั้งสายไฟฟ้า ภายในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓.๓ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด ภายในตัวระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๓.๔ ทำการเก็บงานในส่วนที่เหลือภายในตัวระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ๓.๕ ทำการเติมน้ำดีเข้าตัวระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการทดสอบการเดินระบบฯ ให้กับ คณะกรรมการตรวจการจ้างจนเป็นที่พอใจ ๓.๖ ทำการต่อท่อน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ๓.๗ ทำการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างให้สู่สภาพเดิม และสามารถใช้ได้หมดแล้ว ๓.๘ ส่งมอบ-อุปกรณ์ (ประจำตัวระบบฯ) ทั้งหมด ๓.๙ ผู้รับจ้างต้องทำการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย จนมีประสิทธิภาพและแสดงผลคุณภาพน้ำตาม มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด คุณภาพน้ำทิ้งประเภท ก. (มาตรฐานตรวจคุณภาพน้ำ) ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๑๐ ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุต่างๆ ออกจากโรงพยาบาล จนเป็นที่ พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้เวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากนอกระบบประมาณ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากนอกระบบประมาณ

๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจูงจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกจูงให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้

(๑) จังหวัดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นทางการหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการอื่น หรือผู้มีวุฒิมิเตอร์ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างโยธา

๑๒.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๒.๓ ช่างสุขาภิบาล หรือด้านสิ่งแวดล้อม

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับจังหวัด ไร่ชั่วคราว



ใบพิจารณา



ประกาศ โรงพยาบาลทรายมูล

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลทรายมูล ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ปกาสิต โอวาทกานนท์

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โรงพยาบาลทรายมูล (M๖๓๐๗๐๐๐๓๓๑๕) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๓๐๗๐๐๐๓๔๗๐	จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติม อากาศ	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๓๒

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติลงเว็บไซต์ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลทรายมูล

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ด้วย งานพัสดุ โรงพยาบาลทรายมูล มีความประสงค์ที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย /เครื่องเติมอากาศ งบประมาณการก่อสร้าง ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน

ในการนี้ งานพัสดุ โรงพยาบาลทรายมูล จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ)

นักวิชาการพัสดุ

อนุมัติ

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลทรายมูล

วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หัวข้อ : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

“ ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องเติมอากาศ ตามงบค่าเสื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

“ ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย / เครื่องเติมอากาศ ตามงบค่าเสื่อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Link ภายนอก : <http://www.sm-hospital.com/v1/home/HomeP.php>

หมายเหตุ:.....
.....
.....

ผู้รับขอการให้ข้อมูล

(นางสาวนุชชรา ศรีทานาจ)

นักวิชาการพัสดุ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง




(นางสุดเฉลิยว จันทฤทธิ์)

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเพื่อเผยแพร่


(นายเอกวิทย์ แสนจันทร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ: โรงพยาบาลทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ จำนวน ๑ รายการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๓,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๔พ

๕.๓ ปร.๕

๕.๔ ปร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤติธัช ทองอบ	ตำแหน่ง หัวหน้างานสาธารณสุขชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวพรธิภา มูลดี	ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายกิตติพงษ์ วงษ์ชม	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง บ่อบำบัดน้ำเสีย					
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข				
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -		พื้นที่ก่อสร้าง	35	ลบ.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 5	แผ่น	จำนวนชั้น	1	บ่อ
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดยโสธร		ประจำเดือน	พฤษภาคม	2563	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			19	ตุลาคม	2560
<input type="checkbox"/>	ปรับราคาเมื่อเดือน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563		<input type="checkbox"/>	แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน	2563	

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 4033.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจริญใจ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคานิต		หมายเหตุ
		ไม่ต่อเสาเข็ม	เสาเข็มตอก คอร.	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		674,275	
	ราคารวมค่า Factor F	1.3035	878,918	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		116,000	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	124,120	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,003,038	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			1,003,000	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่ก่อสร้าง	35	ลบ.ม.	เฉลี่ยราคา
				28,657 บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ)ประธานกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิชัย ทองอบ)

จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพรธิภา มุลดี)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

(ลงชื่อ)กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ วงษ์ชม)

นายช่างโยธา

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ่อบำบัดน้ำเสีย	แบบเลขที่ :	-	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด		หมายเหตุ
		เสาเข็มตอก คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		116,000	
			0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		116,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0	

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ่อบำบัดน้ำเสีย	แบบเลขที่ :	-	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคษนิต		หมายเหตุ
		เสาเข็มตอก คอร.	ไม่ตอกเข็ม	
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		116,000	
			0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		116,000	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0	

โครงการก่อสร้าง : บ่อบำบัดน้ำเสีย

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ -

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
2. หมวดงานวัสดุและอุปกรณ์เสริม								
วัสดุและอุปกรณ์เสริม								
1	เครื่องมือดูแลรักษา	ชุด	1	2,800	2,800	-	-	2,800
2	ชุดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์	ชุด	1	9,500	9,500	-	-	9,500
3	สารเคมี คลอรีนผง 60 %	ชุด	1	3,800	3,800	-	-	3,800
					-		-	-
	รวม (2.2)				16,100		-	16,100
4. กลุ่มงานที่ 1								
4.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง								
1	เครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด 1.5 Kw. พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	2	26,500	53,000	1,500	3,000	56,000
2	เครื่องเติมอากาศ ขนาด 1.5 Kw. พร้อมอุปกรณ์	ตร.ม.	2	28,500	57,000	1,500	3,000	60,000
	รวม (3.1)				110,000		6,000	116,000
<p>หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด</p> <p>- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น</p> <p>- หากต้องการ ใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน</p>								

โครงการก่อสร้าง
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลทรายมูล
อำเภอทรายมูล
จังหวัดยโสธร



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
จังหวัดยโสธร
ถนนสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :
Wastewater Treatment
Activated Sludge Process

สถานที่ :
โรงพยาบาลทรายมูล

ชื่อแผน :

นาย ประวิทย์ ธานี

วิศวกรโยธา ฎบ.๑๑372

นาย สติศา สานสุข

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ฎบ.๔415

นางสาว สติศา สานสุข

วิศวกรไฟฟ้า ฎบ.15779

นาย ทองภูมิ ขุนศรีดี

วิศวกรเครื่องกล ฎบ.39504

นาย วิเศษจันทร์ พันธ์

ครุฑทอง

แบบครุฑ : HSS_WWT_AC_161

แบบแปลน :

แก้ไข

ลำดับ, วันที่, รายละเอียด.

1

2

3

4

5

แบบแก้ไข, ักงาน.

นายทอง.



ศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพที่ 10
จังหวัดอุตรดิตถ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :
Wastewater Treatment
Activated Sludge Process

สถานที่ :
โรงพยาบาลทรวยกุล

ชื่อแบบ :

นาย ประวิทย์ ตาขันธ์

วิชาสถาปัตย์
ภษ.66372

นาย สติศา สายสุสุข

วิชาออกแบบ
ภษ.4415

นางสาว สติศา สายสุสุข

วิชาสถาปัตย์
ภษ.15779

นาย ทรงวุฒิ มุณเฑาะว์

วิชาออกแบบ
ภษ.39594

นาย ศิษย์กันต์ ทรัพย์ดี

วิชาออกแบบ

แบบเลขที่ : HSS-MWT_AC_101

แบบเลขที่ :


แก้ไข

ครั้งที่ : 1
ครั้งที่ : 2
ครั้งที่ : 3
ครั้งที่ : 4
ครั้งที่ : 5


แบบแปลนที่ : ทั้งหมด.

หมายเหตุ :


หมายเหตุ :

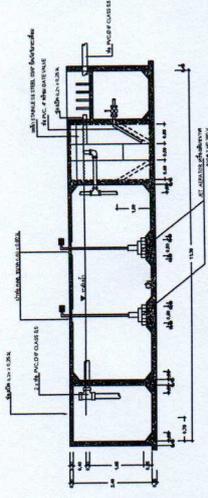


รูปตัดขวาง




รูปตัดขวาง

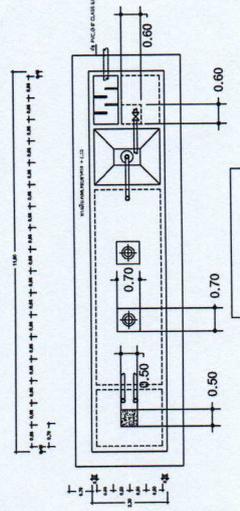


รูปตัดหน้า

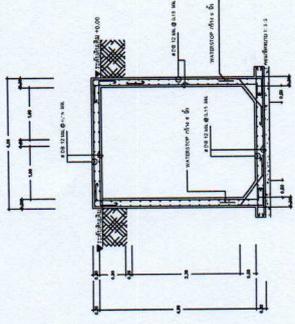

รูปตัดหน้า

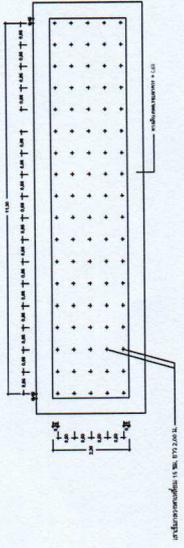

รูปตัดหน้า



STAINLE SS STEEL

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
(Activated Sludge Process)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กระทรวงสาธารณสุข
 กรมส่งเสริมสุขภาพ
 กรุงเทพมหานคร

โครงการ : Wastewater Treatment Activated Sludge Process
สถานที่ : โรงพยาบาลทวายมูล
เขียนโดย :
นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์
วิทยากร : พล.66372
นาย สวัสดิ์ ศยสุข
วิทยากรผู้รับผิดชอบ : พล.4415
นางสาว สติลา สายสุข
วิทยากรผู้ช่วย : พล.15779
นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์
วิทยากรผู้ร่วม : พล.39504
นาย ศิษย์บุญ ฟอร์ด
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
แบบร่างที่ : HSS_WWT_AC_2/61
แบบแปลน :
แก้ไข
ครั้งที่ : 1
2
3
4
5
แบบแปลนที่ : ทั้งหมด
นายแพทย์

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

แบบ Activated Sludge Process ขนาดรองรับ 35 m³/DAY

โรงพยาบาลทวายมูล อำเภอทวายมูล จังหวัดยโสธร



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10
 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
 กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :
 Wastewater Treatment
 Activated Sludge Process

สถานที่ :
 โรงบำบัดน้ำเสียชุมชน

ชื่อแบบ :

นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรโยธา ภูเก็ต 66372

นาย สติลา สายสุ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต 4415

นางสาว สริตา สายสุ

วิศวกรไฟฟ้า ภูเก็ต 15779

นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรเครื่องกล ภูเก็ต 39504

นายเชษฐาธิราช ภูเก็ต

วิศวกรโยธา

แบบเลขที่ : HSS_WWT_AC_261

แบบแปลน :

แก้ไข

ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

1

2

3

4

5

แบบแปลนที่ : ทุ่งหมอก
 หมายเหตุ :

สัญลักษณ์

DOL-DIRECT ON LINE MAGNECIT STARTER

A-O-M AUTO-MANUAL SELECTOR SWITCH

A= ตั้งค่าการทำงานของมอเตอร์แบบอัตโนมัติ

ตำแหน่ง O=off

M= ตั้งค่าการทำงานของมอเตอร์โดย PUSH BUTTON

ST1-ST4 START PUSH BUTTON

SP1-SP4 STOP PUSH BUTTON

หมายเหตุ

1. มาตราฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและรายละเอียดของอุปกรณ์ใช้ตามรายการประกอบแบบไฟฟ้า
2. ผู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าให้ดูจากรายการประกอบแบบ
3. ระบบสายดินของมอเตอร์ทุกตัวให้เป็นสายดินแยกเฉพาะโดยใช้ GROUND ROD หรือต่อเข้ากับระบบดินของระบบไฟฟ้าภายในอาคารห้ามต่อระบบสายดินเข้ากับร้อยสายไฟ
4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการ รายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งหมด WARNING DIGRAME ของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้งที่ติดตั้งจริง ส่งมาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบการก่อสร้าง



สำนักงานสิ่งแวดล้อมสุขภาพ กรม 10
 กระทรวงสาธารณสุข
 กรุงเทพมหานคร

โครงการ :
 Wastewater Treatment
 Activated Sludge Process

สถานที่ :
 โรงพยาบาลราชวชิร

ชื่อแบบ :
 -

นาย พงษ์ศักดิ์ ชุมศรีศักดิ์

วิศวกรโยธา ภ.บ.66372

นาย สวัสดิ์ สอนสุข

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภ.บ.4415

นางสาว สนิดา สอนสุข

วิศวกรโยธา ภ.บ.15779

นาย พงษ์ศักดิ์ ชุมศรีศักดิ์

วิศวกรโยธา ภ.บ.39504

นาย สวัสดิ์ ชุมศรีศักดิ์

วิศวกรโยธา

แบบแปลน : HSS_WWT_AC_2/61

แบบแปลน :
 SYMBOL DIAGRAM

แก้ไข
 ลำดับ วันที่ รายละเอียด

1
 2
 3
 4
 5

แบบแปลนที่ :
 ชุมศรีศักดิ์

หน้า
 1
 2
 3
 4
 5

SYMBOL DIAGRAM

Designation	Symbols	Designation	Symbols	Designation	Symbols	Designation	Symbols
Circuit Breaker (Fixed Type) (General Symbol)		Digital Meter		Fuse		Undervoltage Release Coil	
Circuit Breaker (Drawout Type) (General Symbol)		Ammeter		Operated By Electromagnetic Overcurrent Protection		Undervoltage Release Coil With Time Delay	
Circuit Breaker With Thermal Magnetic Operation		Amp Selector Switch		Operated By Thermal Overcurrent Protection		Shunt Trip Coil	
Motor-Protective Circuit Breaker with Switch Mechanism with Electromagnetic Release and Thermal Overcurrent Release		Voltmeter		Maximum Current Relay		Motor Mechanism	
Normally Open Contact (N/O)		Volt Selector Switch		Latching Device		CLOSING COIL	
Normally Close Contact (N/C)		AC-Watthour Meter		Mechanical Interlock		Automatic Synchronizing Relay	
Contactor		Watt Meter		Spring Return Operate Push-to-operate		Manual Synchronizing Relay	
Disconnect Switch		Frequency Meter		Relay Operator		Undervoltage Relay	
Disconnect Switch With Automatic Operation		Power Factor Meter		Spring Locking Operate Push-to-Lock		Directional Power Relay	
Fused Isolator		Var Meter		Emergency Stop Operator		Undercurrent Or Underpower Relay	
Changeover Contact		Power Factor Controller		Time-delayed On Delay Normally Open		Phase Sequence Voltage Relay	
Air Circuit Breaker		Earth Leakage Relay		Time-delayed Off Delay Normally Open		Thermal Relay	
Molded Case Circuit Breaker		Hour Counter Meter		Manual Operator With Key		Transformer Temperature Relay Alarm Condition	
Miniature Circuit Breaker		Direct On Line Starter (DOL)		Control By Electric Motor		Transformer Temperature Relay Tripping Condition	
3-phase Power Network		Star-Delta Starter (Y-D)		Fault Operated Device		Overcurrent And Instantaneous Trip Relay	
Protective Earth		Inverter		Pressure Operated Device		Overcurrent Ground Fault Relay	
Lightning Arrester Or Surge Arrester		Rectifier		Temperature Operated Device		Overvoltage Relay	
Capacitor		AC Motor		Pilot Light Or Illuminating Lamp		Ground Protection Relay	
Voltage Transformer (VT) Potential Transformer (PT)		Electromagnetic Device Contactor		Buzzer		Gas Or Buchholz Relay,alarm Condition	
Current Transformer (CT)		Electromagnetic Device Relay		Siren		Gas Or Buchholz Relay, tripping Condition	
		Electromagnetic Device Relay Two Coil		Photo Electric Detector		Over/Under Frequency Relay	
		Electromagnetic Device Timer Relay		Plug & Socket		Voltage Regulator	
		Contactor with Thermal Overload Relay		Terminal		Asymmetry Relay	
				Terminal Strip , with Labels		Ground Fault Relay	

หน้า
 1
 2
 3
 4
 5



สำนักงานสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษา
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :
Wastewater Treatment
Activated Sludge Process

สถานที่ :
โรงพยาบาลสวนกุหลาบ

เขียนแบบ :

นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรโยธา ภ.บ.68372

นาย สวัสดิ์ สาสุข

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภ.บ.4415

นางสาว สรวิศา สาสุข

วิศวกรไฟฟ้า ภ.บ.15779

นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรเครื่องกล ภ.บ.39504

นาย ศิรินทร์วิทย์ ทองชัย

ตรวจสอบ

แบบเลขที่ : HSS_WWT_AC_2/61

แบบแปลน : CONTROL DIAGRAM

แก้ไข

ครั้งที่ : วันที่ : ราชภัฏวชิรฯ

1

2



3

4

5

แบบแปลนที่ : ทุ่งนาค.

หน้างานที่ :

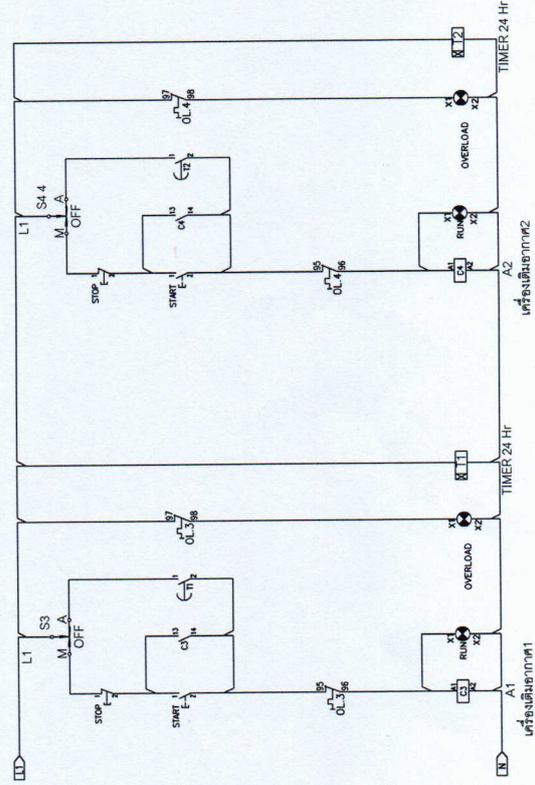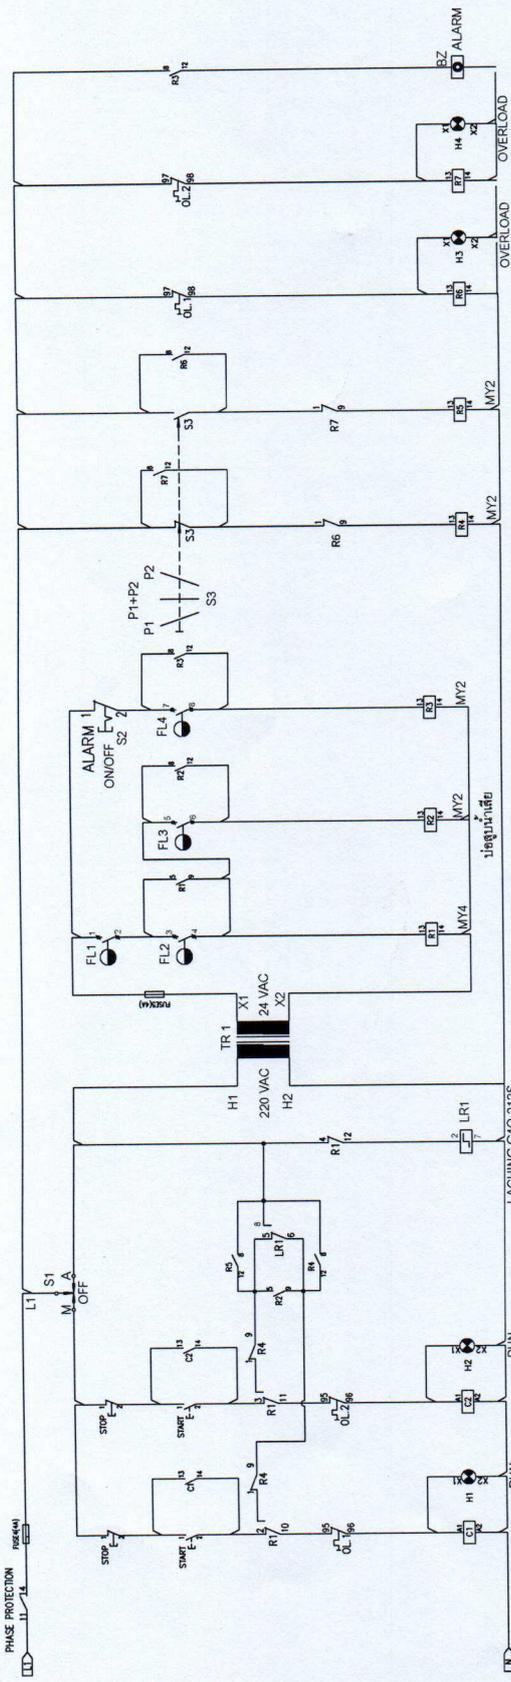

CONTROL DIAGRAM



สำนักงานสิ่งแวดล้อมสุขภาพ 10
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมส่งเสริมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

โครงการ :
Wastewater Treatment
Activated Sludge Process

สถานที่ :
โรงพยาบาลราชบุรี

ชื่อแผน .

นาย พงษ์วุฒิ ชุมสวัสดิ์

วิศวกรโยธา ฅบ.66372

นาย สติศา สายสุข

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ฅบ.4415

นางสาว สติศา สายสุข

วิศวกรไฟฟ้า ฅบ.15779

นาย พงษ์วุฒิ ชุมสวัสดิ์

วิศวกรเครื่องกล ฅบ.39504

นาย ศิษฎีวัชรบุรี พงศ์

ตรวจชอบ

แบบเลขที่ .HSS_WWT_AC_2/61

แบบแปลน :

ตู้ควบคุมไฟฟ้ากำลังน้ำประจก

แก้ไข

ลำดับ . วันที่ . ทรนฉบับ .

1

2

3


4

5

แบบแปลนที่ . ทั้งหมด.


นายพงษ์ .

INSECT SCREEN
WITH FILTER

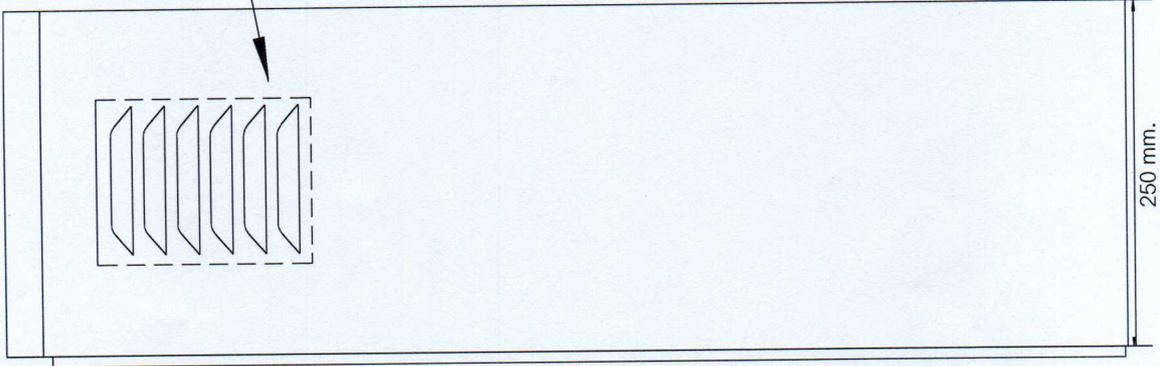

รูปด้านข้าง


900 mm.

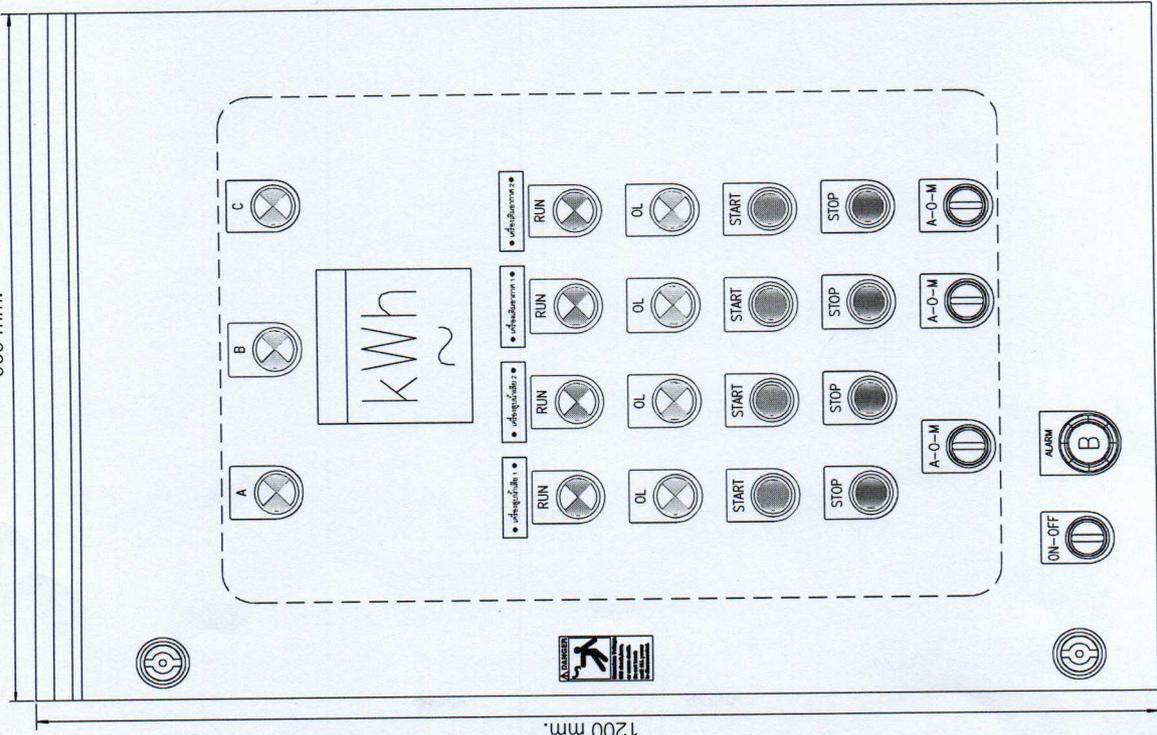

รูปด้านหน้า

SINGLE LINE DIAGRAM

3 Phase 4 Wire 400 / 230 V.50 Hz.

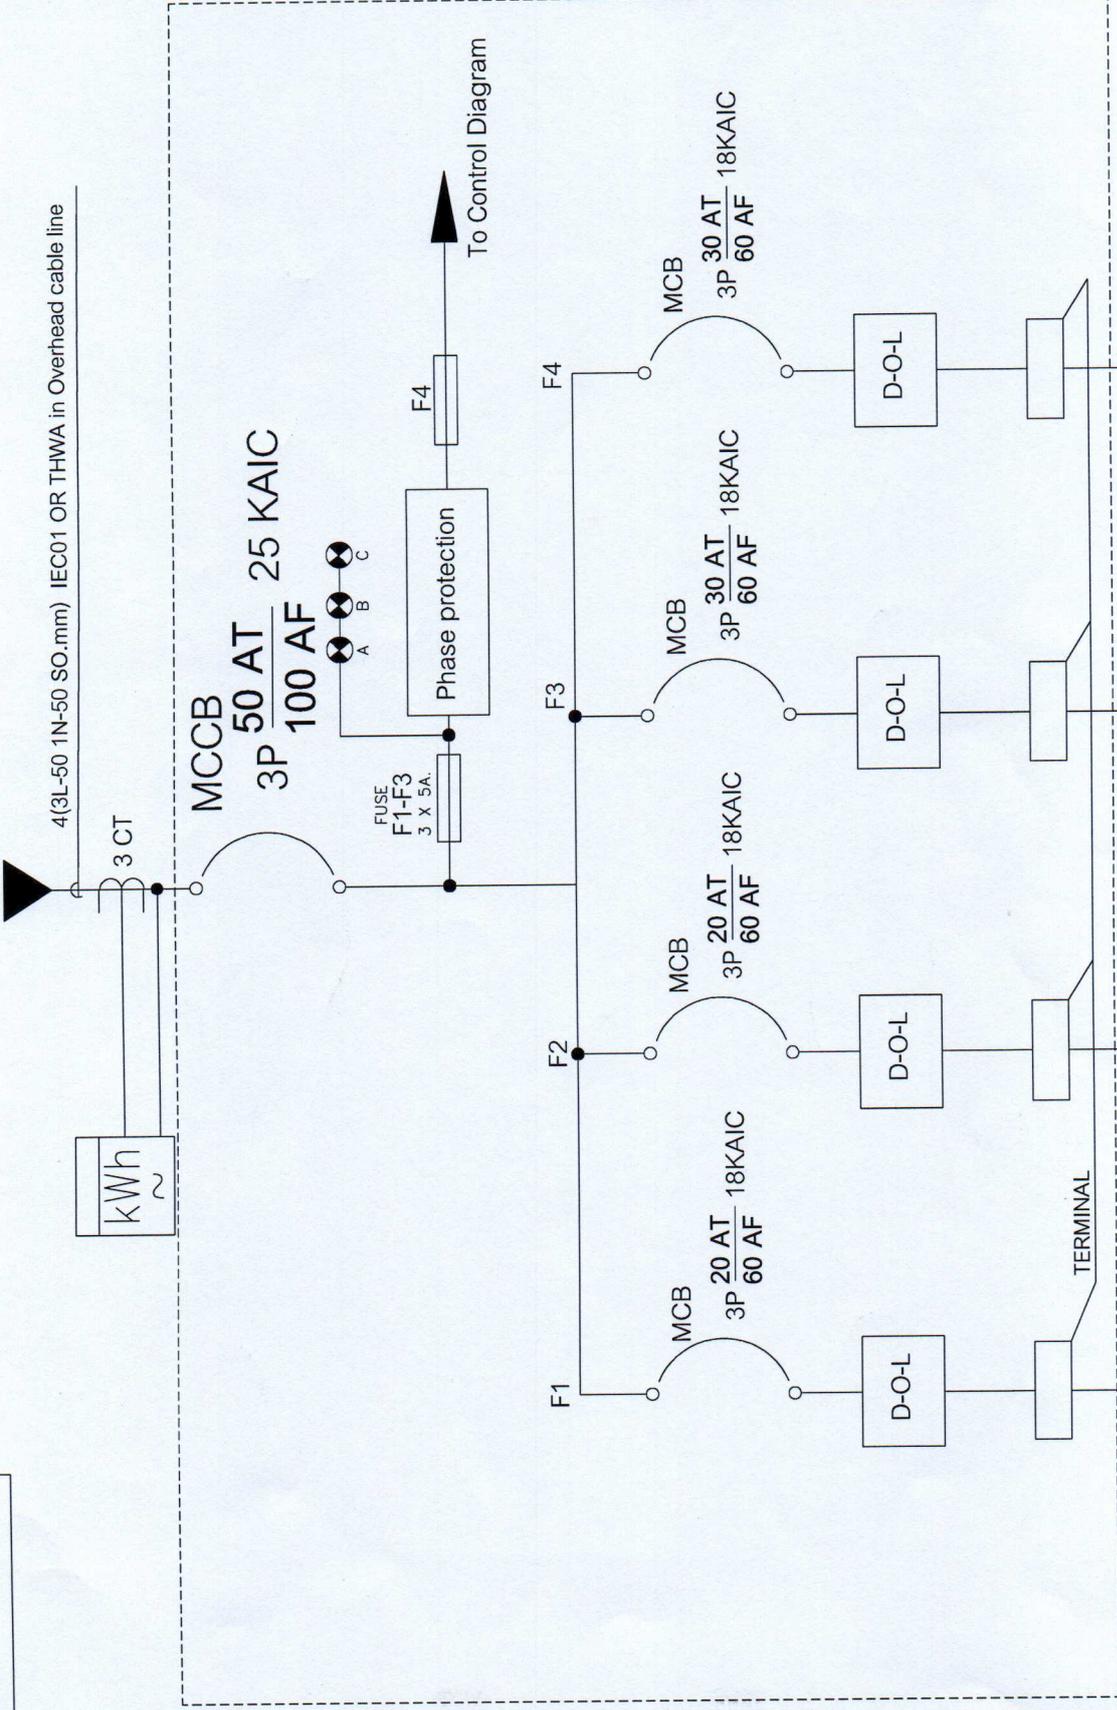

2.5 / 1.5 NYY PVC 3/4"

1 HP (3 P / 380 V. 50 Hz) 1 HP (3 P / 380 V. 50 Hz) 2 HP (3 P / 380 V. 50 Hz) 2 HP (3 P / 380 V. 50 Hz)

เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่องสูบน้ำ 2



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

โครงการ :
Wastewater Treatment
Activated Sludge Process

สถานที่ :
โรงพยาบาลพระราม 9

ชื่อแผนผัง :

นาย พงษ์วุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรโยธา ภ.ช.66372

นาย สติศา สอนสุข

วิศวกรเครื่องกล ภ.ช.4415

นางสาว สติศา สอนสุข

วิศวกรไฟฟ้า ภ.พ.15779

นาย พงษ์วุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรเครื่องกล ภ.ช.38604

นาย ศิริภูมิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรโยธา

นาย ศิริภูมิ ขุนสวัสดิ์

แบบแปลน :
HSS_WWT_AC_2/61

SINGLE LINE DIAGRAM

แก้ไข

ข้อที่ วันที่ รายละเอียด

1
2
3
4
5
6

แบบแปลนที่ : ที่พิมพ์

หน้าของ



สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรม 10
 กระทรวงสาธารณสุข
 กรมส่งเสริมสุขภาพ
 กรุงเทพมหานคร


โครงการ :
 Wastewater Treatment
 Activated Sludge Process

สถานที่ :
 โรงบำบัดน้ำเสียรวม

ชื่อแผนผัง :

นาย ทรงวุฒิ ขุนสวัสดิ์

วิศวกรชำนาญการพิเศษ

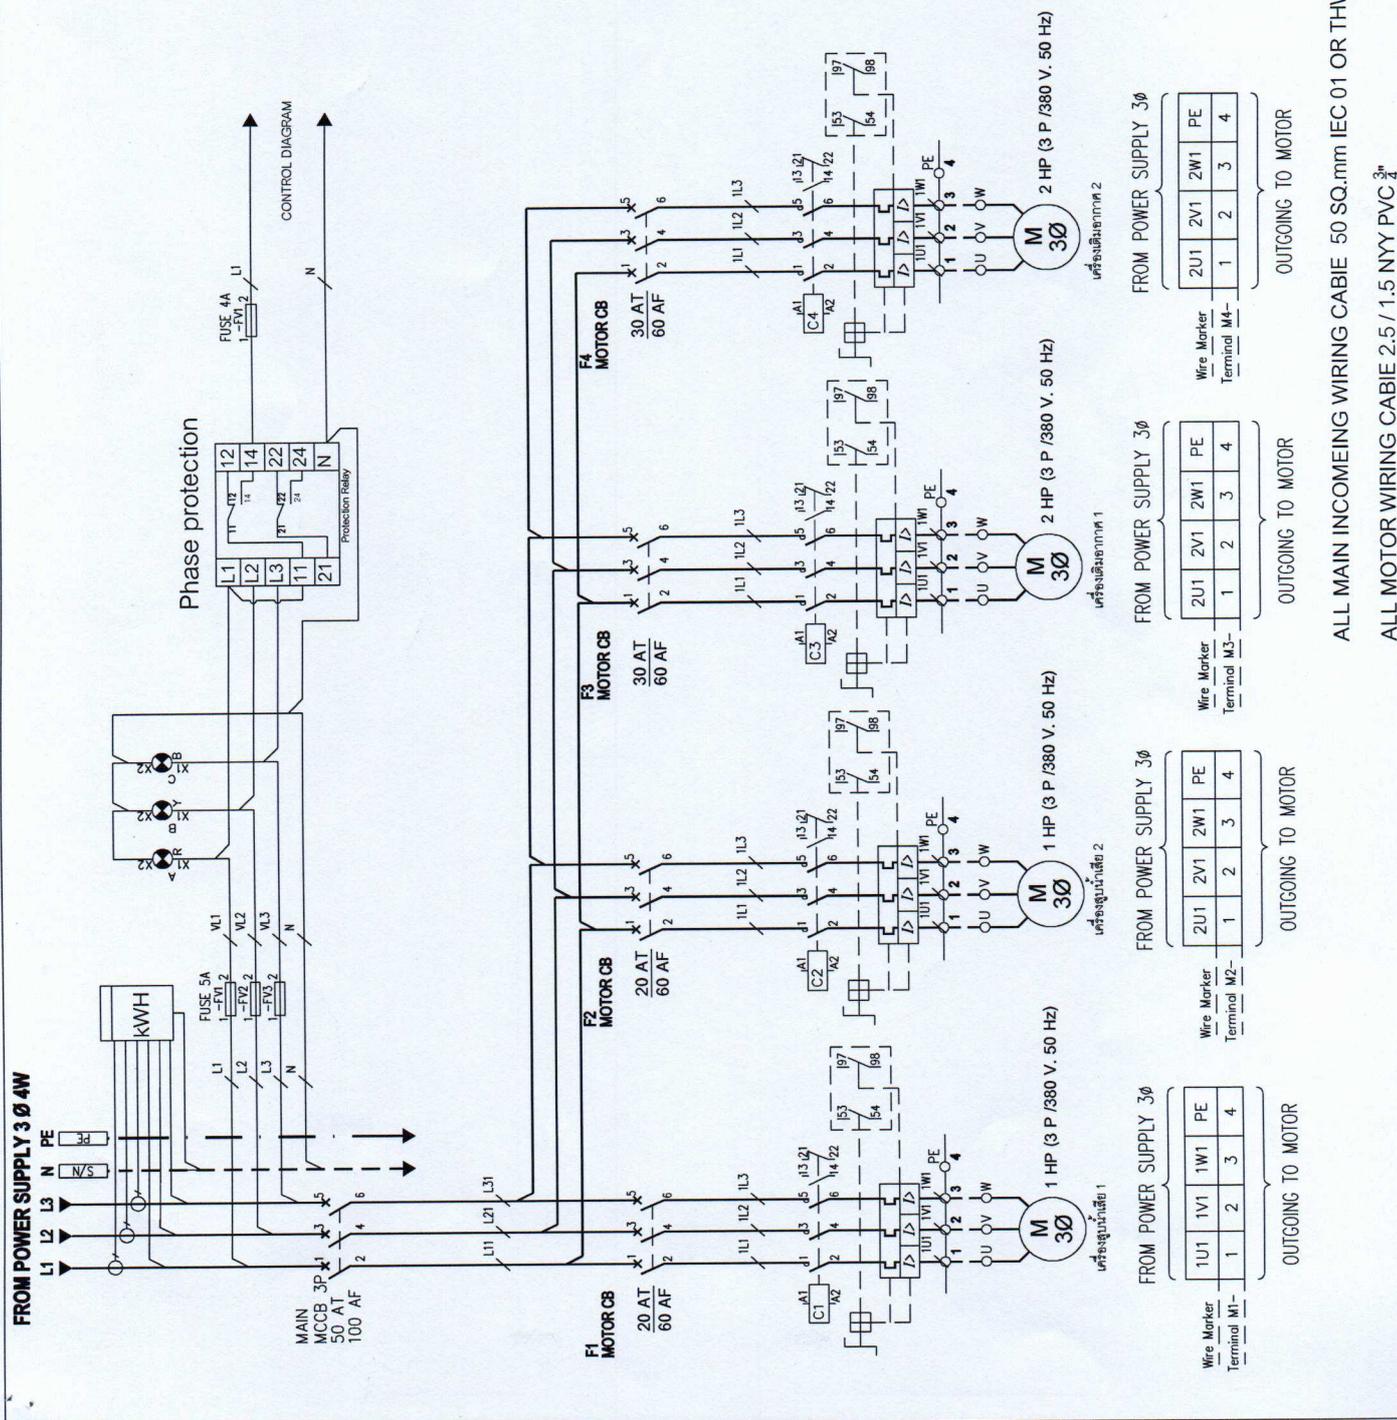

FROM POWER SUPPLY 3 Ø 4W

Phase protection

CONTROL DIAGRAM

เครื่องจักรที่ 2

เครื่องจักรที่ 1

เครื่องจักรที่ 2

เครื่องจักรที่ 1

FROM POWER SUPPLY 3Ø

FROM POWER SUPPLY 3Ø

FROM POWER SUPPLY 3Ø

FROM POWER SUPPLY 3Ø

Wire Marker	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal
2U1	2V1	2W1	2PE	2
1	2	3	4	

Wire Marker	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal
2U1	2V1	2W1	2PE	2
1	2	3	4	

Wire Marker	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal
2U1	2V1	2W1	2PE	2
1	2	3	4	

Wire Marker	Terminal	Terminal	Terminal	Terminal
1U1	1V1	1W1	1PE	1
1	2	3	4	

OUTGOING TO MOTOR

OUTGOING TO MOTOR

OUTGOING TO MOTOR

OUTGOING TO MOTOR

ALL MAIN INCOMING WIRING CABLE 50 SQ.mm IEC 01 OR THWA

ALL MOTOR WIRING CABLE 2.5 / 1.5 NYY PVC 3Ø



สำนักงานสิ่งแวดล้อมสุขภาพ โทร 10
 กรุงเทพมหานคร
 กรมส่งเสริมสุขภาพ
 กรุงเทพมหานคร

โครงการ :

Wastewater Treatment
 Activated Sludge Process

สถานที่ :

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

ชื่อแผน :

นาย พงษ์วุฒิ ชูเสวีรัตน์

วิศวกรโยธา ภ.บ.68372

นาย สวัสดิ์ สุขสุข

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ภ.บ.4415

นางสาว สรีดา สายสุข

วิศวกรไฟฟ้า ภ.บ.15779

นาย พงษ์วุฒิ ชูเสวีรัตน์

วิศวกรโยธา ภ.บ.39504

นาย วิชาญ ทรัพย์ พงศ์

ตรวจสอบ

หมายเลข : HSS_WWT_AC_2/61

แปลนที่ :

ดูควบคุมไฟฟ้ากันน้ำมีกระจก

แก้ไข

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3


สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

แผนแปลนที่ :

ทั้งหมด

หน้าของ

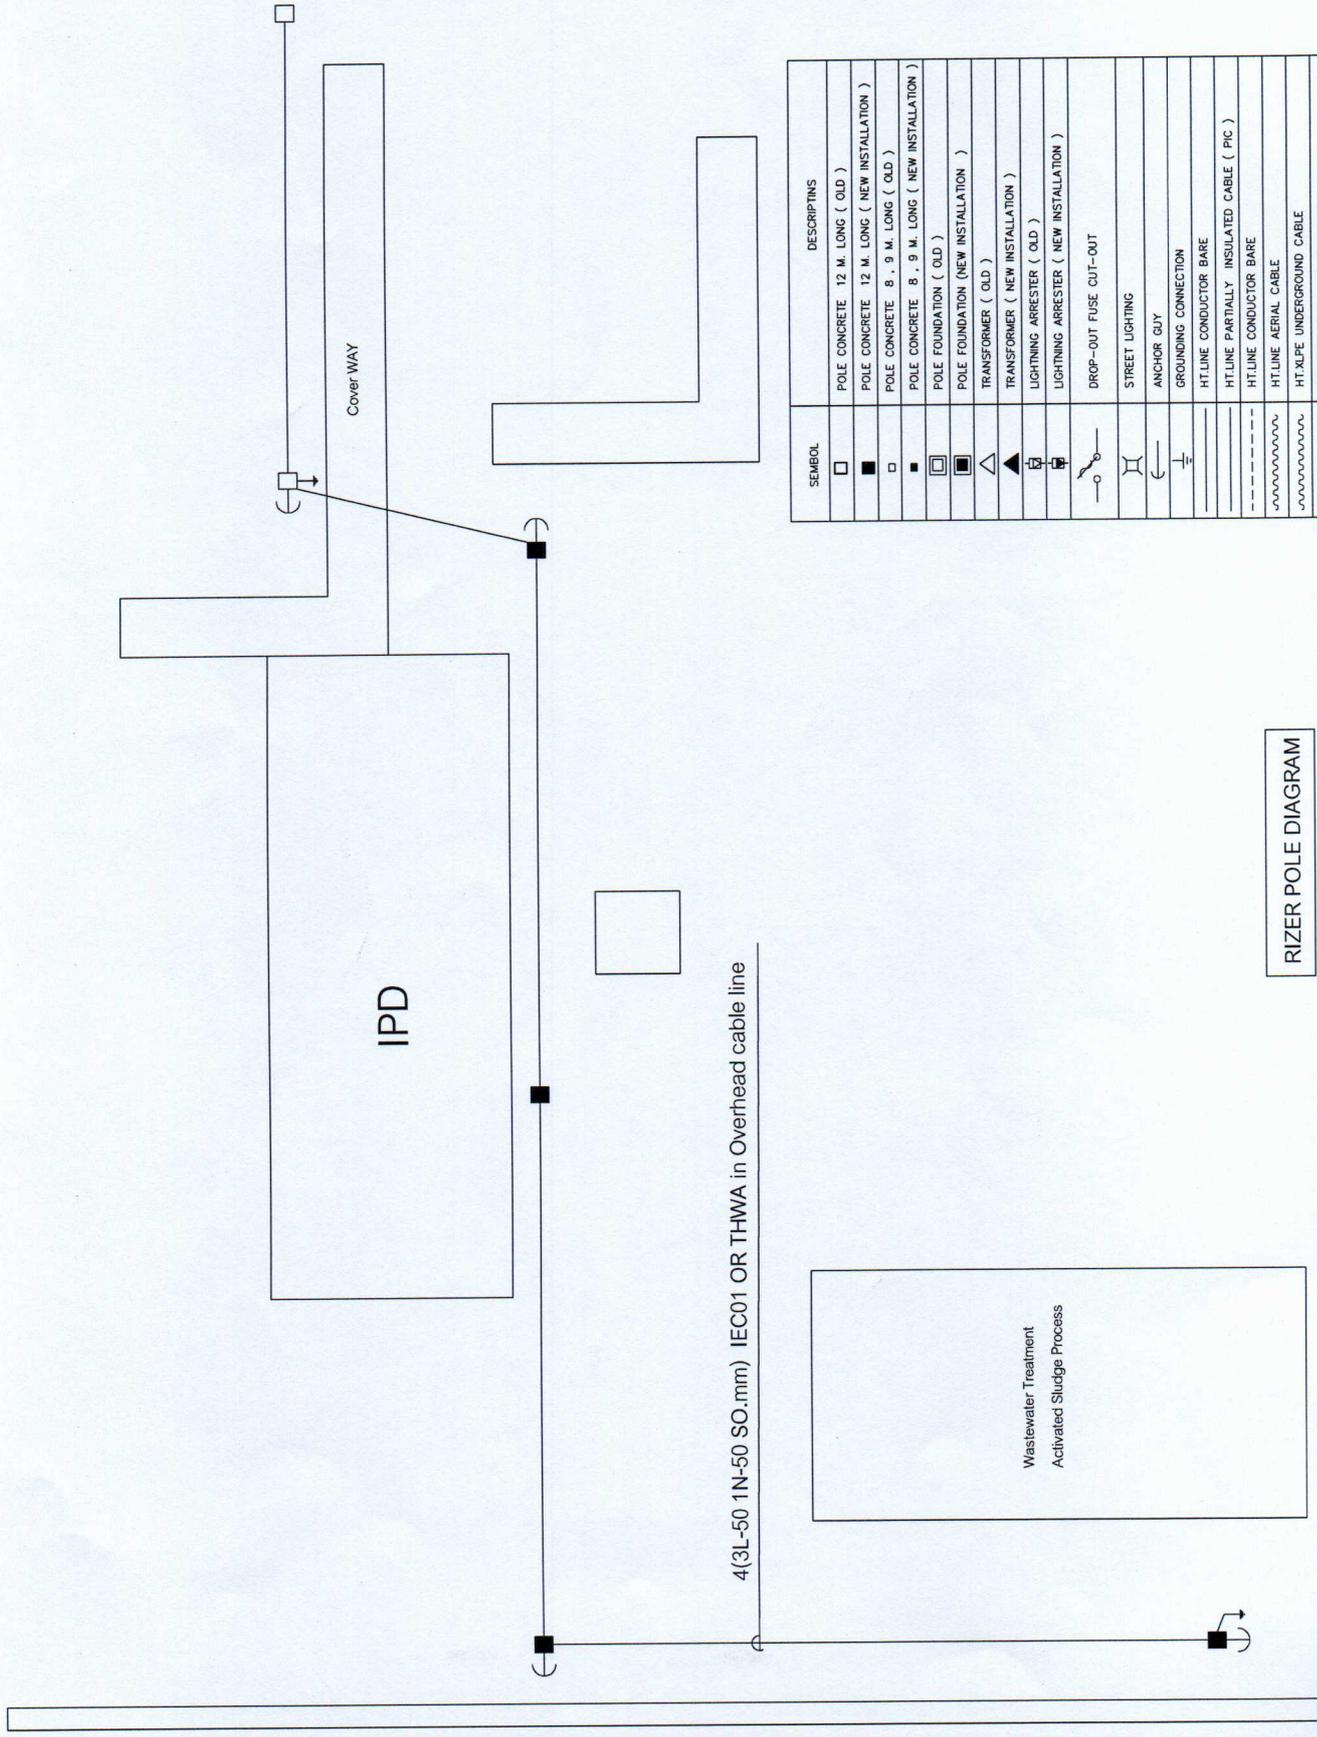

SYMBOL	DESCRIPTIONS
□	POLE CONCRETE 12 M. LONG (OLD)
■	POLE CONCRETE 12 M. LONG (NEW INSTALLATION)
□	POLE CONCRETE 8 . 9 M. LONG (OLD)
■	POLE CONCRETE 8 . 9 M. LONG (NEW INSTALLATION)
□	POLE FOUNDATION (OLD)
■	POLE FOUNDATION (NEW INSTALLATION)
△	TRANSFORMER (OLD)
▲	TRANSFORMER (NEW INSTALLATION)
⚡	LIGHTNING ARRESTER (OLD)
⚡	LIGHTNING ARRESTER (NEW INSTALLATION)
⚡	DROP-OUT FUSE CUT-OUT
⚡	STREET LIGHTING
⚡	ANCHOR GUY
⚡	GROUNDING CONNECTION
⚡	HT.LINE CONDUCTOR BARE
⚡	HT.LINE PARTIALLY INSULATED CABLE (PIC)
⚡	HT.LINE CONDUCTOR BARE
⚡	HT.LINE AERIAL CABLE
⚡	HT.XLPE UNDERGROUND CABLE
⚡	GROUND WIRE

RIZER POLE DIAGRAM

Wastewater Treatment
 Activated Sludge Process



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต ๑๐ อุบลราชธานี

เลขที่ ๑๔๕ ชั้น ๓ อาคารที่ทำการไปรษณีย์ ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๒๕๐๕๙๓ โทรสาร ๐๔๕-๒๕๕๓๙๓ เว็บไซต์ http://ubon.nhso.go.th/

ที่ สปสช.๕.๔๑/๖๗๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เลขรับ 17474

วันที่ 23 S.A. 2562

เรื่อง แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๗๐% ระดับหน่วยบริการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

อ้างถึง หนังสือ ที่ ยส ๐๐๓๒.๐๐๒/๒๑๙๖ ลว.๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางสรุปการจัดสรรงบค่าเสื่อม ปี๒๕๖๓ รายหน่วยบริการ

๒. ตัวอย่างการติดป้าย/ข้อความงบค่าเสื่อมในครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ๑ แผ่น

๓. สำเนา รายการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อม ๗๐% ระดับหน่วยบริการ

กลุ่มงานที่ลงนามยุทธศาสตร์ฯ

เลขรับ 1440

คนพื้นที่ 27862

เวลา 16.00

๙ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ส่งรายการแผนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๓ ตามที่หน่วยบริการได้บันทึกรายการ เข้าไว้ในระบบโปรแกรมงบค่าเสื่อม ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วนั้น ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้นำรายการทั้งหมด เข้าคณะกรรมการงบค่าเสื่อมระดับเขต พิจารณากลับกรองแล้ว และ มติ อปสข. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติรายการและวงเงิน โดย มอบให้ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี (รองประธาน อปสข.) เป็นผู้พิจารณา ลงนามอนุมัติ แทนประธาน อปสข.

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงแจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อม ดังกล่าว รายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอความอนุเคราะห์ทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้โปรดแจ้ง หน่วยบริการในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการ ดังนี้

๑.) ให้หน่วยบริการเข้ามาบันทึก รายงานสถานะดำเนินงานในโปรแกรม

<http://ucapps.nhso.go.th/bdcons> ทุกรายการ เมื่อมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอน เพื่อ รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ สสจ.และ สปสช.ทราบ

๒.) แผนงบค่าเสื่อม ปี๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ มติ อปสข. อนุมัติให้หน่วยบริการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องส่งเรื่องขอขยายเวลา ดังนี้

ขอขยายเวลาครั้งที่ ๑ ส่งหนังสือก่อน ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาขยาย ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ขอขยายเวลาครั้งที่ ๒ ส่งหนังสือก่อน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาขยาย ๑ เมษายน ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓.) กรณีครบ ๑ ปีตามมติ อปสข.แล้ว หน่วยบริการของเครือข่ายโรงพยาบาลใดที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ดำเนินการ จะถูกนำมาพิจารณาเป็นเงื่อนไข ในการจัดสรรงบค่าเสื่อม ส่วน ๒๐% ระดับ จังหวัด และ ส่วน ๑๐% ระดับเขต ของงบประมาณปีถัดไป

๔.) รายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ทุกรายการที่อนุมัติในครั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ต้องติดป้ายหรือข้อความ ให้เห็นชัดเจนว่า “งบค่าเสื่อมปี๖๓”

...../สำนักงาน

แบบฟอร์มรายงานแผนงบประมาณค่าเสื่อม สังกัด สปสธ. (ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายไปลักษณะงบประมาณ)

ปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

แหล่งงบประมาณ 70% บริหารจัดการ ระดับ CUP 20% บริหารจัดการ ระดับจังหวัด 10% บริหารจัดการ ระดับเขต(สธ.)

ลำดับ	ชื่อหน่วยบริการ (แม่ลูกชาย)	ชื่อหน่วยบริการ (ลูกชาย)	รายการ	ประเภท	จำนวน (หน่วย)	ราคาต่อหน่วย	รวมจำนวนเงิน	แหล่งงบประมาณ		หมายเหตุ
								เงินจัดสรร UC (บาท)	เงินสมทบ (บาท)	
10	10701-รพ.ยโสธร	03835-รพ.สต.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 08 ตำบลเชียงคำ	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	ครุภัณฑ์	1	80,000.00	80,000.00			เครื่องเดิมชำรุด
11	10701-รพ.ยโสธร	03837-รพ.สต.บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 03 ตำบลหนองหิน	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์	1	70,000.00	70,000.00			เครื่องเดิมชำรุด
12	10701-รพ.ยโสธร	03838-รพ.สต.หนองคู หมู่ที่ 01 ตำบลหนองคู	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	ครุภัณฑ์	1	80,000.00	80,000.00			เครื่องเดิมชำรุด
13	10701-รพ.ยโสธร	03841-รพ.สต.บ้านทุ่งนางโกล หมู่ที่ 03 ตำบลทุ่งนางโกล	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับให้บริการและผู้พิการ	สิ่งก่อสร้าง	1	50,000.00	50,000.00	49,707.83	292.17	ห้องมีเดิมแต่คน ผู้พิการไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ และไม่ได้มาตรฐาน MAS
14	10963-รพ.ทรายมูล	03847-รพ.สต.บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 08 ตำบลดงมะไฟ	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	ครุภัณฑ์	1	70,000.00	70,000.00			หมดแผนชำรุด
15	10963-รพ.ทรายมูล	03847-รพ.สต.บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ 08 ตำบลดงมะไฟ	เครื่องฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	ครุภัณฑ์	1	120,000.00	120,000.00			หมดแผนชำรุด
16	10963-รพ.ทรายมูล	10963-รพ.ทรายมูล	ระบบบำบัดน้ำเสีย/เครื่องเติมอากาศ	สิ่งก่อสร้าง	1	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		ระบบเดิมไม่มีความเหมาะสม น้ำเสียที่บำบัดแล้วมีกลิ่นเหม็น
17	10963-รพ.ทรายมูล	10963-รพ.ทรายมูล	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล	ครุภัณฑ์	1	130,000.00	130,000.00	130,000.00		ใช้มาเมื่อปี 2556 ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ

นางนิตยา สักดา
รองประธาน
คณะกรรมการบริหารงานระดับจังหวัด (สธ.)

นางนิตยา สักดา
รองประธาน
คณะกรรมการบริหารงานระดับจังหวัด (สธ.)

ลงชื่อ (นายแพทย์จักรวาล จุฑาสงษ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่ ยส.๐๐๓๒.๓๐๑/๖๑๖

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้องค์กรของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

โรงพยาบาลทรายมูล ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

กล่าว

นุชชรา ศรีหานาจ

(นางสาวนุชชรา ศรีหานาจ)

เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุกเลศมา จันทรัตน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายปกาสิต โอวาทกานนท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทรายมูล

ปลัดรักษาการแพทย์...